



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

247762, Республика Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Мокшановский с/с, 18, вблизи д.Митки.
e-mail: OFFICE@MNPZ.by тел.: +375 236 373200

Центральная заводская лаборатория (цех №11) открытого акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ПАСПОРТ № 389
Мазут топочный 100, 2,00 %, зольный, 25 °С
ГОСТ 10585-2013

ЕАЭС

Номер партии: 389

Масса нетто: 5439 тонн

Дата изготовления: 02.04.2025

Резервуар № 11

Валив: 348 см

Дата отбора пробы: 02.04.2025

Дата проведения испытаний: 02.04.2025

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Предельные значения ГОСТ 10585-2013		Фактическое значение
				Минимальное	Максимальное	
1	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	СТБ ИСО 3104	-	50.00	29.14
2	Зольность для мазута: -малозольного -зольного	%	ГОСТ 1461	- -	0.05 0.14	0.101
3	Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	-	1.0	0.18
4	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	-	1.0	0.12
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	ГОСТ 6307, п.7.5 ГОСТ 10585	Отсутствие		Отс
6	Массовая доля серы*	%	ГОСТ 32139	- - - - - - -	0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50	1.75
7	Содержание сероводорода **	ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505	-	10	4.8
8	Температура вспышки в открытом тигле***	°С	ГОСТ 4333	110	-	144
9	Температура застывания	°С	ГОСТ 20287(метод Б)	-	25	13
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (набравочная), для мазута с содержанием серы, %: 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 2.50, 3.00, 3.50	кДж/кг	ГОСТ 34210	40530 39900	- -	41130
11	Плотность при 15 °С	кг/м ³	ГОСТ ISO 3675	Не нормируется. Определение обязательно		977.5
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С	% об.	СТБ 1559	-	17****	13.2

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

* норма по ТР ТС 013/2011 - не более 3.5%.

** норма по ТР ТС 013/2011 - не более 10 ppm.

*** норма по ТР ТС 013/2011 - не ниже 90 °С.

**** норма установлена на территории Российской Федерации.

Сведения о присадках: не содержит присадок.


Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР013 002.03 04735, действительна по 30.06.2027

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011

Справочно: плотность при 20 °С, кг/м³ - 972.6

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ цеха № 5
ОАО «Мозырский НПЗ»
Астапович А. А.
20 г.

Химик

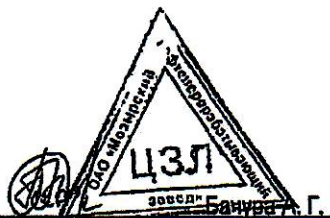

Дата оформления паспорта: 02.04.2025